


雨水出水浸水想定区域図 (想定最大規模降雨)

＜駅南区画整理地内造成後地盤高＞



【使用した降雨】
平成21年7月24日の降雨波形を基に、
1時間当たりの最大降雨量が153mmになるように作成

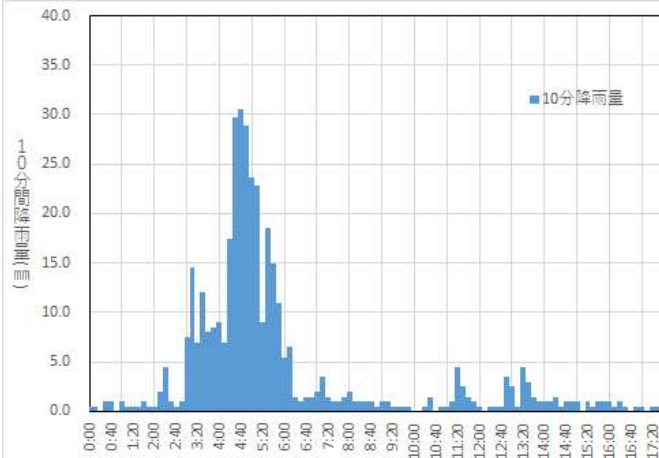

凡 例	
浸水した場合に想定される水深	
	1.0 m ~
	5 m ~ 1.0 m
	3 m ~ 5 m
	1 m ~ 3 m
	0.5 m ~ 1 m
	0.3 m ~ 0.5 m
	~ 0.3 m
	公共下水道区域

1. 説明文
(1) この図は、遠賀町内において、水防法の規定に基づく想定最大規模降雨が発生した場合に、浸水が想定される範囲やその深さを表した図面です。
- (2) この図は、令和7年度末時点の遠賀町内の下水道等の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨（1時間雨量153mm）により内水氾濫が発生した場合に想定される浸水の状況を、シミュレーションにより予測したものです。
- (3) この図において、水防法第14条の2第2項第3号及び第4号の規定により定められた雨水出水想定区域は、公共下水道区域（黒枠）のうち浸水が想定される区域（着色部）で示しています。
2. 基本事項等
(1) 作成主体：遠賀町
(2) 指定の根拠法令：水防法（昭和24年法律第193号）第14条の2第2項第3号及び第4号
(3) 指定の前提となる降雨：想定最大規模降雨（1時間雨量153mm）
3. 備考
シミュレーションの実施に当たっては、指定の前提となる降雨を超える規模の降雨、津波、高潮、河川の破堤や越水による氾濫等を考慮していませんので、この図での想定を超える浸水が発生する可能性があります。

0 0.25 0.5 1 キロメートル